

台检方:大陆旅行团严重车祸系司机醉酒自杀烧车

国台办对调查结果作出回应

据新华社台北9月10日电(记者许雪毅 刘刚)台湾桃园地检署10日公布大陆旅行团严重车祸调查结果,台籍司机苏明成酒后驾车、泼洒汽油、放火自杀,并烧死车内其他乘客和导游。因苏明成已死亡,所涉酒后驾车、放火、杀人等罪嫌,不起诉处分。

由于案件性质由“意外”变成“他杀”,大陆遇难者家属可委托台湾代理人处理民事赔偿事宜。

桃园地检署当天下午召开该案件侦查终结记者会。地检署襄阅主任检察官王以文作上述表示。

王以文说,7月19日12时53分至12时56分,苏明成驶经2号高速公路西向8至4.2公里间,将置于驾驶舱导游座后方的2瓶无铅汽油,泼洒在驾驶座的驾驶座、导游座及近前侧门地板附近,再持打火机点火引燃驾驶舱,因苏某烈焰灼身,失能而无法驾驶。车辆由外

侧车道顺势向内侧车道滑行,先是擦撞内侧护栏,再失控往外侧车道滑行,并在撞击外侧护栏后停止前行。驾驶舱火势往右蔓延,但因右后车门遭外侧护栏挡住,仅能开启约15公分,左后方安全门也无法顺利开启,导致车内人员逃生不及,全部罹难。

检方表示,该车出入口、安全门及紧急逃生口共5处,游览车系斜向撞穿高速公路护栏,导致左前侧及右后侧的出入口遭护栏阻挡无法开启;右前门变形损坏,左后安全门及车顶逃生口未开启,故无人能自车内逃生。

检方表示,苏明成平日有饮酒及吸烟习惯,少与导游、领队互动,此次也如此。乘客上车后,导游并未对其实施酒测。导游与乘客在发车前并未发现苏某饮酒。

根据检方侦查,苏明成曾因不满导游称陆籍旅客为“大哥大姐”,

酒后与导游发生推挤,因酒后伤害导游案件被判处拘役25日。另因酒后性侵害案件,被判处有期徒刑5年,赔偿新台币90万元。因苏明成提起上诉,尚未最终判处和收押。7月17日至19日家人曾密集与苏明成通话,劝导其放弃轻生念头。19日案件发生后,其亲人在不知情的情况下,把讨论苏明成可能轻生导致案件的内容录了下来。检方在勘验苏明成家人语音信箱录音档时,发现上述内容。

王以文回答记者提问时表示,此案中遇难台籍导游的妻子曾表示要控告,所以如果她对案件处理结果不服,可以在7日内经原检察官向台湾高等法院检察署检察长声请再议。而大陆遇难者家属来台时未对案件控告,即使对案件侦查结果有疑问,也无法声请再议。至于民事赔偿部分,因为案件并非一开始以为的“意外”,而是“他杀”,

大陆遇难者家属可以委托台湾代理人处理相关事宜。

新华社北京9月10日电(记者陈健兴)10日下午,台湾有关方面公布了“7·19”火烧游览车事件的调查结果。国台办发言人表示,我们对这起蓄意制造的恶性刑事案件表示强烈谴责,对这种丧尽天良、泯灭人性的行为表示强烈愤慨。

国台办发言人指出,“7·19”事件发生以来,我们已多次表明对此起事件处理的态度,要求台湾有关方面彻查事故原因和责任,给罹难者及其家属一个交代。这起恶性事件以及岛内出现的一些伤害两岸同胞感情的言行,对大陆游客赴台旅游造成了严重影响。

国台办发言人表示,下一步,大陆有关方面将继续敦促台方处理好理赔等后续事宜,并将全力协助家属处理相关事务。

就在叙利亚实施新停火协议 美俄两国达成一致

据新华社日内瓦9月10日电(记者聂晓阳 施建国)美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫10日在日内瓦就叙利亚冲突各方实施新的停火协议达成一致,为推动叙问题尽快回到政治解决轨道带来希望。

克里当天凌晨在与拉夫罗夫共同举行的新闻发布会上说,若新的停火协议进展顺利,它将于12日生效,以人道主义救援物资能够顺利抵达此前长期受困的叙利亚城镇并为冲突各方重返和谈创造条件。

克里说,根据美俄最新达成一致意见,叙利亚政府军将停止对反对派武装的轰炸,反对派武装在停止攻击政府目标的同时

必须和叙境内恐怖组织“保持距离”。如果新的停火协议能够维持7天,美俄将加强在叙利亚的军事合作,包括制定有关战略以共同打击叙境内恐怖组织势力。

拉夫罗夫说,俄美就叙利亚停火问题达成的一致意见是一个“意义重大”且“具体可行”的计划,叙总统巴沙尔·阿萨德已对此表示认可。但是,计划细节目前暂不能公布,其中包含了很多“敏感信息”。

联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉10日凌晨发表声明,对美俄就叙利亚停火协议及联手打击叙境内恐怖组织等问题达成一致表示欢迎,敦促各方抓住难得机遇,推动叙利亚问题尽快回到政治轨道。

联合国安理会强烈谴责朝鲜核试验 将立即着手采取适当措施

新华社联合国9月9日电 联合国安理会9日发表媒体声明说,安理会强烈谴责朝鲜进行核试验,认为此举公然无视且明显违反了安理会相关决议及核不扩散机制,因此对国际和平与安全构成的明显威胁持续存在。声明说,鉴于安理会此前承诺及此次核试验违反决议的严重性,安理会将依据《联合国宪章》立即着手对此事采取适当措施,并准备起草一项新决议。

新华社华盛顿9月9日电(记者周而捷)美国总统奥巴马9日“以最强烈的措辞”谴责朝

鲜当天进行的核试验,称此举是对地区安全以及世界和平与稳定的“严重威胁”。


奥巴马强调美国“不接受、也永远不会接受”朝鲜成为拥有核武器的国家,并将与国际社会一道共同应对朝鲜的挑衅行为。

朝鲜核试验后,奥巴马与韩国总统朴槿惠和日本首相安倍晋三分别通电话,向他们重申了美国将采取必要手段保卫地区盟友的承诺。三国领导人还同意将与国际社会合作,在坚决执行现有措施的同时,采取包括追加制裁在内的额外措施,以应对朝鲜“非法且危险”的行为。

郑徐高铁开通 中国高铁突破2万公里

新华社郑州9月10日电 郑(州)徐(州)高铁10日6时31分正式开通运营,同时标志着中国高铁运营里程突破2万公里。郑徐高铁自河南省郑州市起,经开封、商丘,安徽省砀山、萧县,至江苏省徐州市,设计最高时速350公里,初期运行时速300公里。运营后,从郑州到徐州行程缩短到1.5小时左右,郑州到上海行程缩短至4小时左右。

图为动车组列车近日停靠在郑州动车段停车场,等候进库检修。(新华社发)

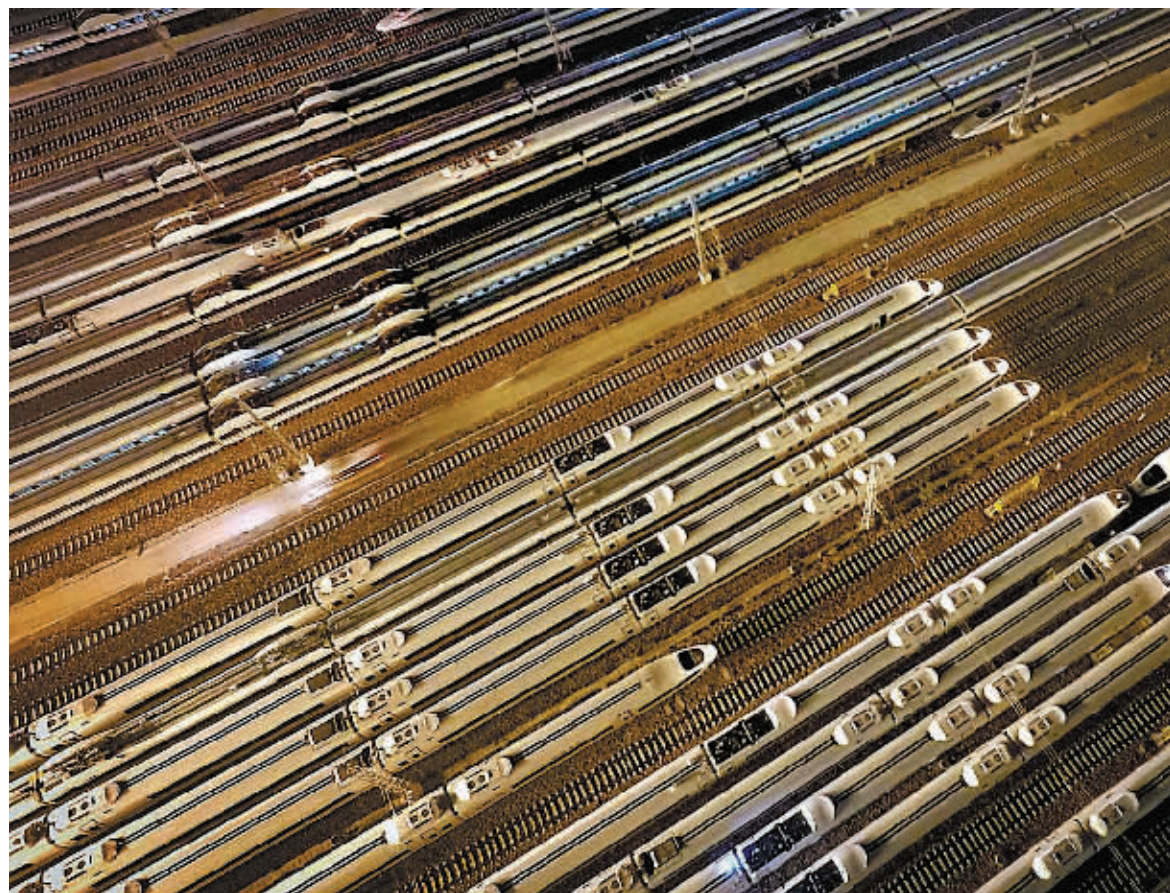

就遴选联合国秘书长人选 安理会再次举行意向性投票

据新华社联合国9月9日电(记者倪红梅 顾震球)联合国安理会9日再次就遴选下任联合国秘书长对10名候选人进行意向性投票。

这是安理会就遴选下任联合

国秘书长举行的第四轮意向性投票。受安理会本月轮值主席、新西兰常驻联合国代表波希门委托,俄罗斯常驻联合国代表丘尔金当天在安理会投票后向媒体做了简短的口头通报,但与此前一样未公布投票结果。

黄兴国涉嫌严重违纪接受组织调查

据中央纪委监察部网站消息,天津市委代理书记、市长

黄兴国涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。

慈城新区湖东地块三期Ⅲ-4-a地块10KV变配电工程招标公告

1.招标条件
本招标项目慈城新区湖东地块三期Ⅲ-4-a地块10KV变配电工程项目已由宁波市江北区发展和改革委员会以北区发改备【2011】104号文件批准建设,招标人为宁波城投置业有限公司、宁波甬城配电网建设有限公司,招标代理人为浙江省国际技术设备招标有限公司,建设资金来自自筹,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目的10KV变配电工程进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
建设地址:慈城新区湖东地块三期Ⅲ-4-a地块建设工地。
招标范围:招标范围应包括经招标货物的制造、供货、运输、装卸、设备二次就位、技术服务、售后服务等。
标段一:干式变压器6台;
标段二:高压柜12台,专变低压柜11台,直流屏1套;
标段三:公变低压柜18台,电缆分支箱29台;
本次变配电工程招标造价:约人民币425万元。
3.投标保证金
标段一:人民币649513元;
标段二:人民币1690772元;
标段三:人民币1914347元;
设备交货期:在招标人发出书面供货通知书之日起30天内交货,送至招标人指定交货地点,并且交货验收合格。
标段划分:3个
质量、安全要求:符合国家和行业内强制性规定,一次性验收合格,不存在因自身缺陷而引发安全事故。
3.投标人资格要求
3.1投标人资格要求:
3.1.1投标人须具有合法有效的企业营业执照;
3.1.2本次招标要求投标人具有:
标段一:干式变压器6台(在具备以上3.1.1条资格要求时,同时应具备以下资格要求)
(1)具有独立法人资格,且有干式变压器制造和供货能力的制造商;
(2)具有变压器设备的型式试验报告;
标段二:高压柜12台,专变低压柜11台,直流屏1套;(在具备以上3.1.1条资格要求时,同时应具备以下资格要求)
(1)具有独立法人资格,且有高低压开关柜设备制造和供货能力的制造商;
(2)具有高低压开关柜的型式试验报告;
标段三:公变低压柜18台,电缆分支箱29台;(在具备以上3.1.1条资格要求时,同时应具备以下资格要求)
(1)具有独立法人资格,且有低压开关柜和电缆分支箱设备制造和供货能力的制造商;
(2)具有低压开关柜和电缆分支箱的型式试验报告(提供有效期内的合资相授权报告复印件加盖公章,及其他柜型的资质报告复印件加盖公章)随带原件备查;
3.2本项目不接受联合体投标。
3.3其他要求:
(1)投标人宁波市公共资源交易中心(www.bidding.gov.cn)等相关网站上无不良行为记录(不良行为记录界定的范围为:国家、浙江省、宁波市相关行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内);

慈城新区湖东地块三期Ⅲ-10地块10KV变配电工程招标公告

1.招标条件
本招标项目慈城新区湖东地块三期Ⅲ-10地块10KV变配电工程项目已由宁波市江北区发展和改革委员会以北区发改备【2011】105号文件批准建设,招标人为宁波城投置业有限公司、宁波甬城配电网建设有限公司,招标代理人为浙江省国际技术设备招标有限公司,建设资金来自自筹,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目的10KV变配电工程进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
建设地址:慈城新区湖东地块三期Ⅲ-10地块建设工地。
招标范围:招标范围应包括经招标货物的制造、供货、运输、装卸、设备二次就位、技术服务、售后服务等。
标段一:干式变压器6台;
标段二:高压柜12台,专变低压柜11台,直流屏1套;
标段三:公变低压柜18台,电缆分支箱33台;
本次变配电工程招标造价:约人民币430万元。
3.投标保证金
标段一:人民币649513元;
标段二:人民币1692994元;
标段三:人民币1954822元;
设备交货期:在招标人发出书面供货通知书之日起30天内交货,送至招标人指定交货地点,并且交货验收合格。
标段划分:3个
质量、安全要求:符合国家和行业内强制性规定,一次性验收合格,不存在因自身缺陷而引发安全事故。
3.特别提醒:投标保证金要求从投标人的基本账户汇出,否则按资格审查不通过处理。
3.1投标人资格要求:
3.1.1投标人须具有合法有效的企业营业执照;
3.1.2本次招标要求投标人具有:
标段一:干式变压器6台(在具备以上3.1.1条资格要求时,同时应具备以下资格要求)
(1)具有独立法人资格,且有干式变压器制造和供货能力的制造商;
(2)具有变压器设备的型式试验报告;
标段二:高压柜12台,专变低压柜11台,直流屏1套;(在具备以上3.1.1条资格要求时,同时应具备以下资格要求)
(1)具有独立法人资格,且有高低压开关柜设备制造和供货能力的制造商;
(2)具有高低压开关柜的型式试验报告;
标段三:公变低压柜18台,电缆分支箱33台;(在具备以上3.1.1条资格要求时,同时应具备以下资格要求)
(1)具有独立法人资格,且有低压开关柜和电缆分支箱设备制造和供货能力的制造商;
(2)具有低压开关柜和电缆分支箱的型式试验报告(提供有效期内的合资相授权报告复印件加盖公章,及其他柜型的资质报告复印件加盖公章)随带原件备查;
3.2本项目不接受联合体投标。
3.3其他要求:
(1)投标人在宁波市公共资源交易中心(www.bidding.gov.cn)等相关网站上无不良行为记录(不良行为记录界定的范围为:国家、浙江省、宁波市相关行政主管部门通报停止投标活动且处在被停止投标期间内);